Планировка по состоянию на 31.01.2012

TRANSTEC-2012

ТРАНСТЕК-2012

HALL 6

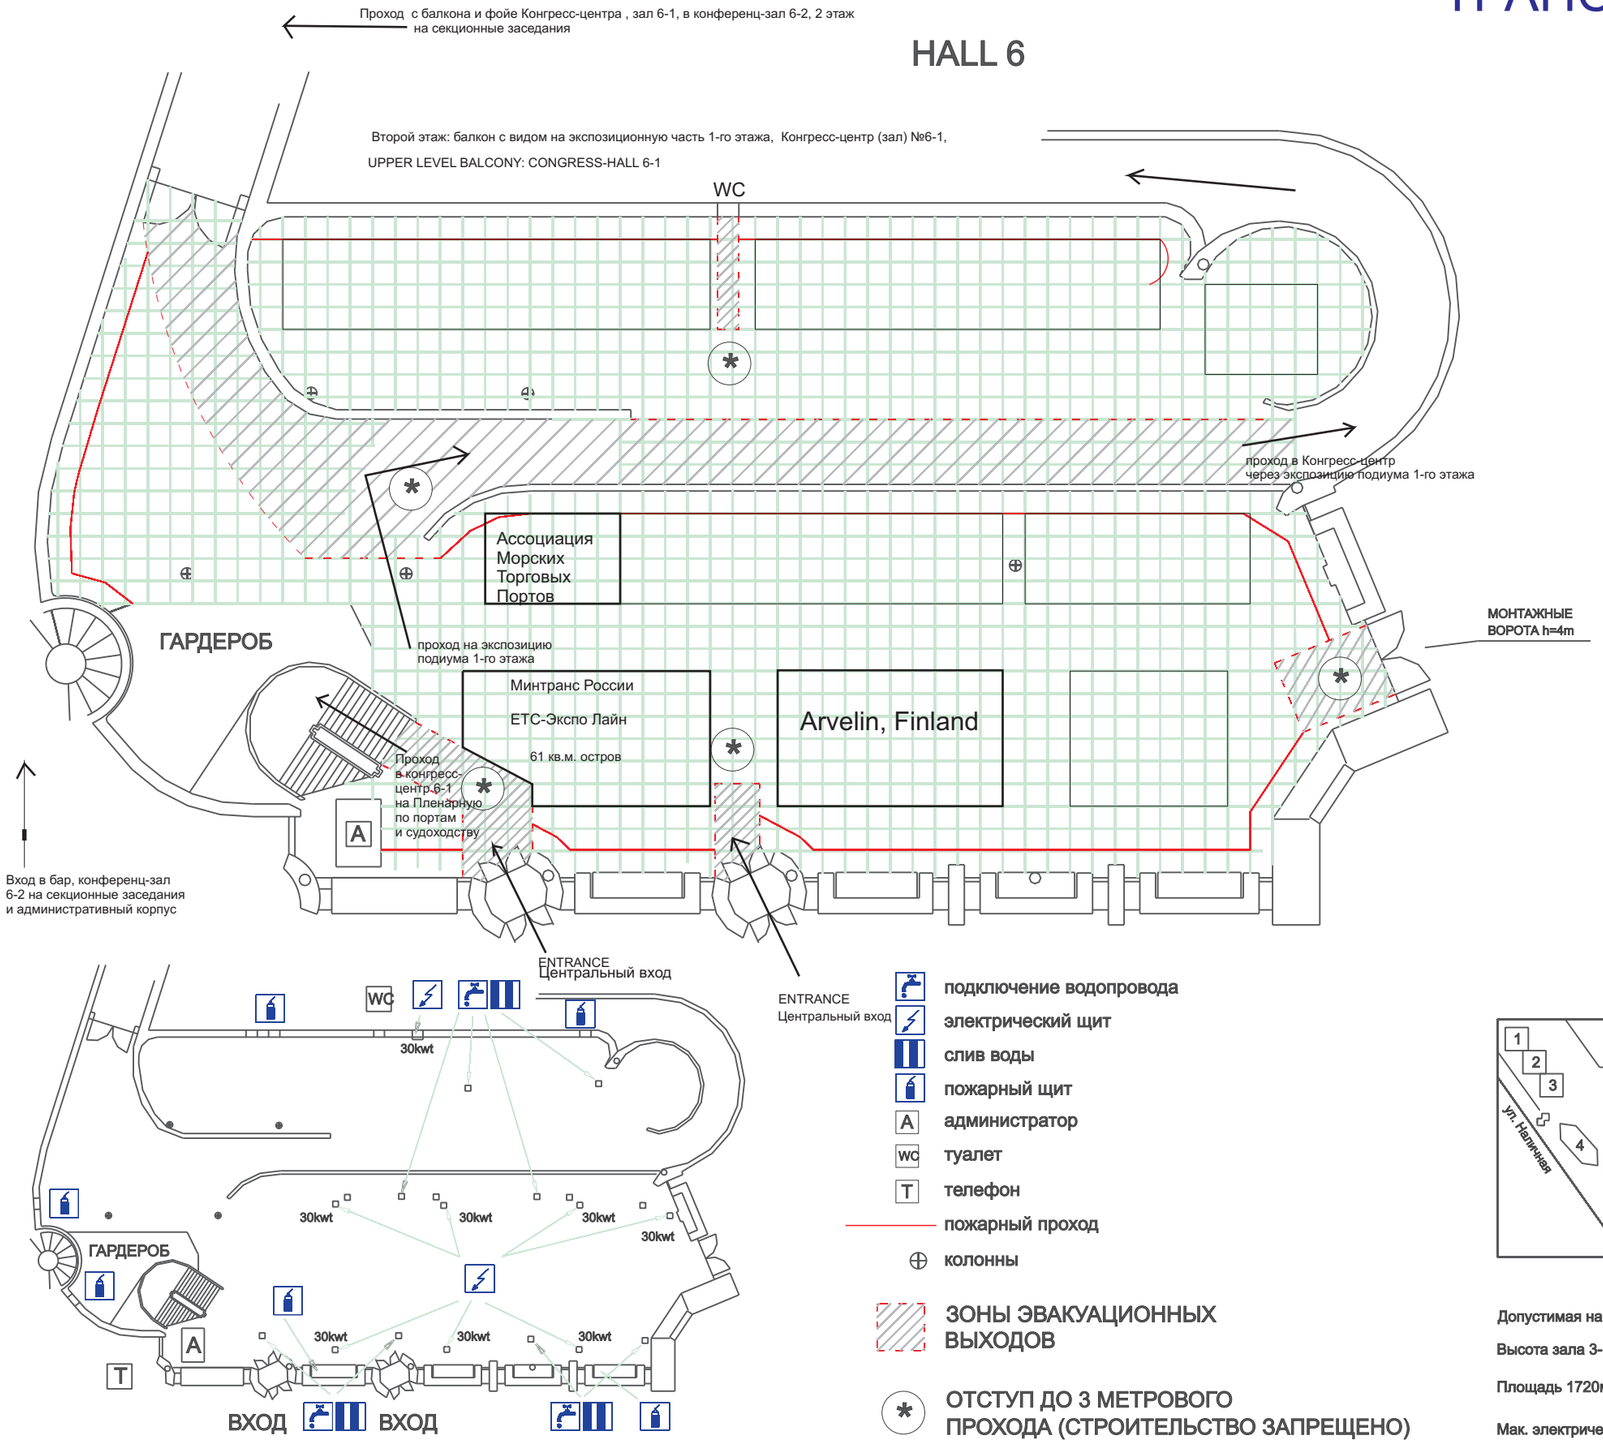

- подключение водопровода
- электрический щит
- слив воды
- пожарный щит
- A — администратор
- WC — туалет
- T — телефон
- пожарный проход
- ⊕ колонны

ЗОНЫ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

* ОТСТУП ДО 3 МЕТРОВОГО ПРОХОДА (СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕЩЕНО)



Допустимая нагрузка на пол 3,5т/м^2

Высота зала 3-11м

Площадь 1720м^2

Мак. электрическая нагрузка 210кВт